


【Cパドック配置図】

※N-ONE指定パドック配置※

N-ONEエントラント宛

1. 競技車両1台あたり駐車枠(2.5m×5m枠)×2枠分のスペースで「カーNo.」記載。
2. 指定パドック内に収まらないサービスカーはPA駐車場に駐車すること。(トラック・積載車はPA10)
3. 競技車両駐車場所前は通路になっているので使用しないこと
4. 使用パドックは屋外の為、テント・電源の確保(発電機)等は各自で準備のこと。
またその場合は1台あたりに割り当てられた指定のスペース内に収めること。
5. 10/23(金)～24(土)のコースイン・アウトはウエイティングエリアにて待機の後、ヘアピン 出入口から行うこと。
6. 10/25(日)はCパドック整備エリアは使用できませんので、ご注意ください。

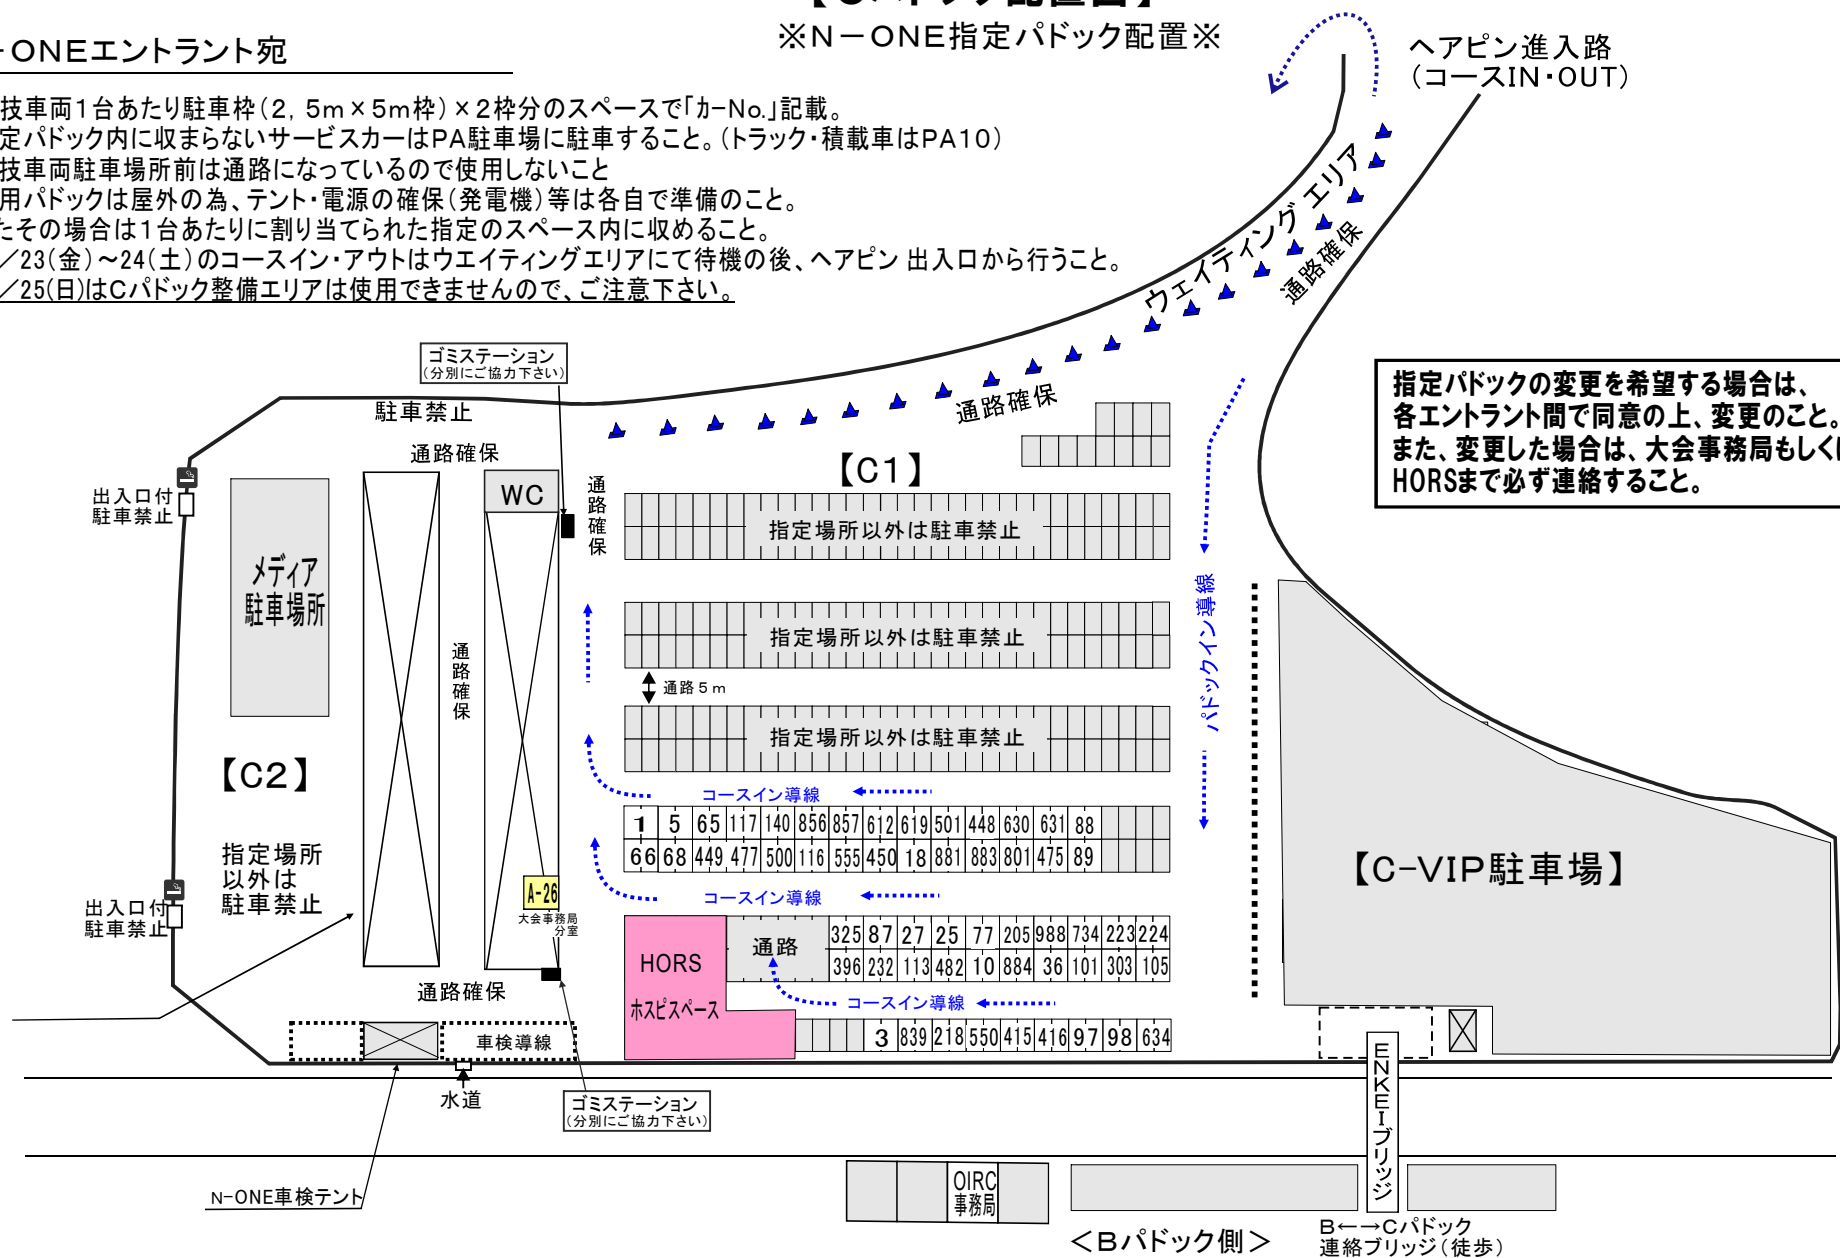

＜Bパドック側＞

B $\longleftrightarrow$ Cパドック
連絡ブリッジ(徒歩)



OKAYAMA
International Circuit